



Az oldómedence fő geometriai méretei

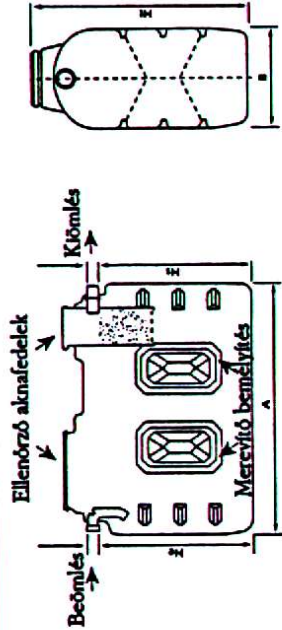

**EPURBLOC 2000 ÉS 3000 SZÖGLETES**

**EPURBLOC 3000 ÉS 4000 HENGERES**

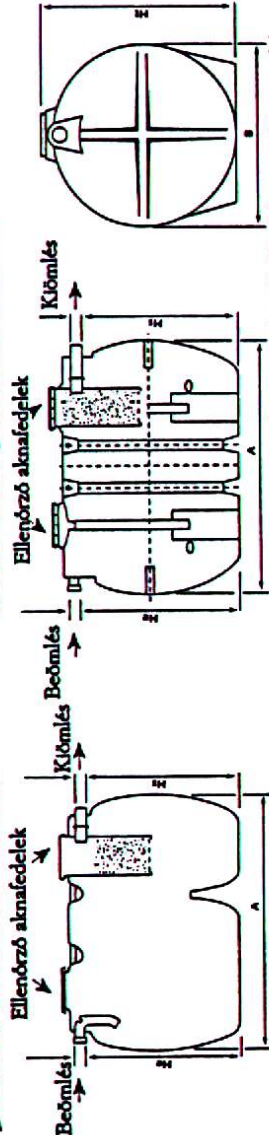

Az oldómedence minimális úrtartama a napi összes vízfogyasztás háromszorosára

| Típus / Úrtartalom      | Allandó lakások száma | Súly kg | Hossz A (m) | Szélesség B (m) | Teljes magasság Ht (m) | Beömlési magasság He (m) | Küömlési magasság Hs (m) | Átmérő Ø (mm) | Eltkendró fedlapok (mm) |
|-------------------------|-----------------------|---------|-------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| EPURBLOC 2000 Szögletes | 4                     | 87      | 1,90        | 0,89            | 1,93                   | 1,60                     | 1,57                     | 110           | 690 x 390 és Ø 380      |
| EPURBLOC 3000 Szögletes | 6                     | 124     | 2,65        | 0,89            | 1,93                   | 1,60                     | 1,57                     | 110           | 690 x 390 és Ø 380      |
| EPURBLOC 3000 Hengeres  | 6                     | 118     | 2,05        | 1,48            | 1,58                   | 1,33                     | 1,30                     | 110           | Ø 380                   |
| EPURBLOC 4000 Hengeres  | 8                     | 140     | 2,65        | 1,48            | 1,58                   | 1,33                     | 1,30                     | 110           | Ø 380                   |
| EPURBLOC 5000 Hengeres  | 11                    | 180     | 2,67        | 1,79            | 1,90                   | 1,61                     | 1,57                     | 110           | Ø 380                   |

1. ábra

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG  
1012 Budapest, Márvány u. 1/c.  
H-1410. Budapest, Pf.: 213.  
Telefon: 375-1244, 201-1729  
Telefax: 201-5286

A kérelem száma: **9516/2/1998.**

Törzskönyvi szám: **288**

## ALKALMAZÁSI ENGEDÉLY

EPURBLOC oldómedencének

mint újfajta technológiának

szennyvíztisztításban

való használatára, amely  
a csatolt mellékletben felsorolt  
iratok alapján és részletezett feltételekkel  
kerül kiadásra.

Az engedély **visszavonásig** érvényes

(Mellékletek száma : 1 db)

Az engedélyt a **SOTRALENTZ Kereskedelmi Kft.**  
1065 Budapest, Podmaniczky u. 5.

részére, mint a technológia külföldről behozójának adta ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság  
a 234/1996. (XII.26.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján.

Budapest, 1999. II. 5.



ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

## MELLÉKLET

### I. A termék ismertetése

Az EPURBLOC egy kemény polietilénből extrudálással és fűjással készült tartály. A bevezető cső átmérője 100 mm. A kivezető cső a kiemelhető belső szűrőből vezeti el a megtisztított vizet.

A berendezésnek egy négyzet alakú acél és egy henger alakú műanyag fedlapja van. Az utóbbi a belső szűrő ellenőrizhetőségét biztosítja. A belső szűrő, a kivezető cső alsó eléig szűrőanyaggal (kocsz, tufa stb.) van feltöltve.

A medence háztartásokból származó szennyvíz (konyha, fürdőszoba, WC) befogadására és megtisztítására szolgál.

A medence elején leülepedett szennyvíz a kifolyás előtt áthalad a szűrőkosáron is.

A keletkező gázok a nyomáscsökkentő nyíláson át távoznak.

Az EPURBLOC a talajfelszín alatt és a felszínen is egyaránt elhelyezhető.

A talajfelszín alatt történő elhelyezés esetén a munkagödör fenekét 10 cm vastagságban homokkal kell feltölteni, amelynek a felületét vízszintesen szükséges kialakítani.

A berendezés melletti munkagödör feltöltésének megfelelő ütemben a medencét vízzel kell feltölteni.

A be- illetve a kivezető csővezetékek lejtése 2-5 % közötti legyen.

Az EPURBLOC-ot a végleges terepszint figyelembevételével - úgy kell elhelyezni, hogy az ellenőrző fedlapok könnyen hozzáférhetőek legyenek.

A medence olyan - közvetlenül a szabadba nyíló kijáratú helyiségben is elhelyezhető, amely nincs lakóhelyiséggel vagy konyhával, egyéb munkavégzés céljára szolgáló, illetve élelmiszerek tárolására igénybe vett helyiségekkel közvetlen összeköttetésben.

A medencét csak szellőztethető helyiségbe lehet elhelyezni. A helyiség belmagassága az EPURBLOC magasságát legalább 1 m-rel haladja meg.

A padlószintre elhelyezett medencét téglából, kőből vagy egyéb anyagból épített 60 cm magas falazattal kell körülvenni.

A berendezések méreteit az 1. ábra tartalmazza.

### II. Az alkalmazási engedély kiadásának alapja

1. A SOTRALENTZ Kereskedelmi Kft-nek, mint az engedélyt meghosszabbítását kérőnek 1998. december 18-i kérelme.
2. Az EPURBLOC oldómedence című K-01 jelű Bp., 1998. júliusi keltű Műszaki Feltételek.
3. Az EPURBLOC oldómedence című 288-as törzskönyvi számú, 1996. 09. 30-i keltű Alkalmazási Engedély.

### III. Az alkalmazási engedély használatának feltételei

1. Az EPURBLOC oldómedencék tervezésük, elhelyezésük és üzemeltetésük során feleljenek meg a II. 2. pont szerinti dokumentációban, továbbá a vonatkozó hazai előírásokban és szabályozási kiadványokban foglaltaknak.
2. Az engedélyes a tervezőt, az építőt és az üzemeltetőt a jelen alkalmazási engedély tartalmáról és feltételeiről tájékoztatni tartozik.
3. Az Engedélyes folyamatosan kimutatást tartozik vezetni - a vevők feltüntetésével - a értékesített létesítményekről és az esetleges reklamációkról.
4. A jelen engedélynek, vagy az engedély tárgyának a meghosszabbításához az OVF engedélyre szükséges.

A kérelem előterjesztése és elbírálása a 234/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történt, az engedély kiadásának sem jogi, sem - a III. fejezetben felsorolt feltételek teljesítése esetén - műszaki akadálya nincs.

Budapest, 1999. 11. 9.



(Dr. Szilárd György)  
főosztályvezető  
Vizgazdálkodási Főosztály

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG